

# 使用案例-會議室

## ● 案例說明

- 地點：會議室的通風
- 空間：35m<sup>2</sup> (約10.6坪) 高3.3m
- 需求靜壓：15 mmAq (含吸風口、風管、逆止百葉外氣口)
- 方案：管道風機IL-804\*2台，  
 Ø200吸風口\*4，  
 Ø200風管\*7m，  
 Ø200逆止百葉外氣口\*2


## ● 風機選用

- 管徑：先考量適用管徑->8"選用  
再選擇極數->2極選用  
確定為->IL-802

## ● 性能曲線圖 (IL-802)



IL-802 選用

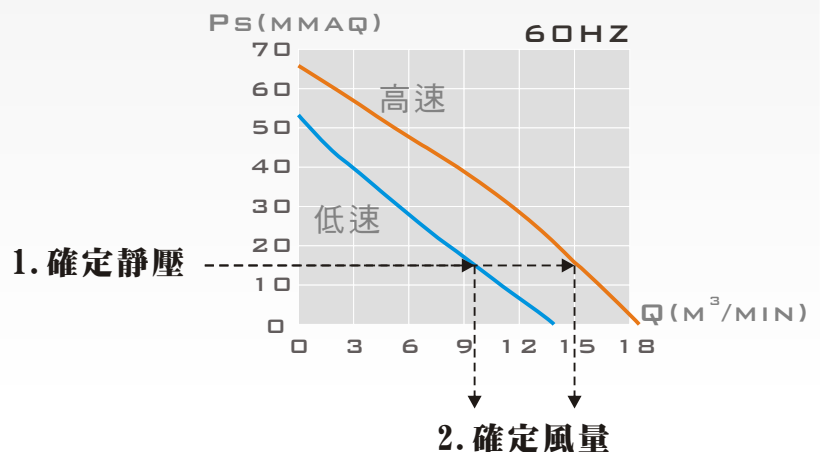

## ● 案例說明

- 呈現風量：使用IL-802，在此案例中  
 高速約15cmm\*60=900cmh  
 低速約9.5cmm\*60=570cmh
- 換氣次數：使用IL-802 高速約16次/小時/2台  
 低速約10次/小時/2台
- 備註：建議可以使用兩個獨立開關，  
 分別設定2速切換



- 風量單位: CMM = M<sup>3</sup>/MIN = 立方米/分鐘  
 CMH = M<sup>3</sup>/HR = 立方米/小時
- 換氣數: 次/小時，每小時風量/空間
- 以上換氣計算可能過於簡單，但易於瞭解
- 以上案例僅供參考，考量許多因素，設計應具有彈性

- 請與安裝廠商討論您的需求與條件
- 質昌風機僅製造風機單機，相關配件，可搭配市售品